


$H_{\max} = 80$

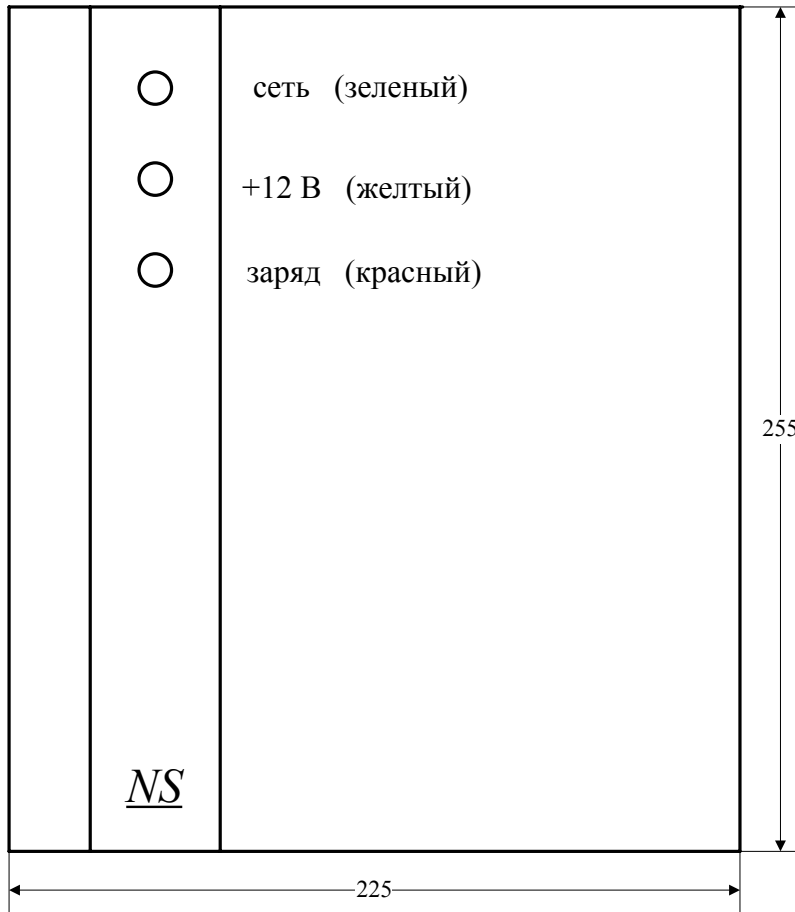

|                  |             |                    |                |             |   |                           |             |               |
|------------------|-------------|--------------------|----------------|-------------|---|---------------------------|-------------|---------------|
|                  |             |                    |                |             | <i>НСН.111.ББП20.002; НСН.111.ББП30.002;</i>                  |                           |             |               |
|                  |             |                    |                |             | <i>НСН.111.ББП50.002</i>                                      |                           |             |               |
| <i>Изм.</i>      | <i>Лист</i> | <i>№ документа</i> | <i>Подпись</i> | <i>Дата</i> |   |                           |             |               |
| <i>Разработ.</i> |             |                    |                |             | <i>Блоки бесперебойного питания 20Вт, 30Вт и 50Вт в боксе</i> | <i>Лит.</i>               | <i>Лист</i> | <i>Листов</i> |
|                  |             |                    |                |             |   |                           | 1           | 1             |
| <i>Проверил</i>  |             |                    |                |             |   | <i>ЧП "Никтон-Сервис"</i> |             |               |